

Правила эксплуатации печей



Основной причиной гибели людей при пожарах является отравление оксидом углерода (угарным газом)

- перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымохода (удалить сажу, если надо отремонтировать, заделать трещины и побелить дымовую трубу на чердаке и выше кровли);
- не оставлять печь во время топки без наблюдения;
- не оставлять без надзора малолетних детей в помещении, где топится печь;
- топить печь два-три раза в день не более 1,5 часов в один раз;
- у печей нельзя сушить дрова, пиломатериалы, вешать белье и размещать горючие материалы;
- нельзя применять для растапливания печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Это может привести к ожогам;
- нельзя выбрасывать не затушенные угли и золу вблизи строений;
- мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м от топящейся печи.



Главное управление МЧС России по Кемеровской области информирует:


Требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления

Во избежание пожара перед началом отопительного сезона требуется провести:

- осмотр печей;
- побелку дымовых труб и стен;
- очистку дымоходов печей от сажи;
- обеспечить наличие предтопочного листа, изготовленного из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра;
- обеспечить наличие требуемых противопожарных разделок (отступов) от горючих конструкций;
- выполнить указания (инструкции) предприятий-изготовителей к металлическим и другим печам заводского изготовления.

При эксплуатации печей запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи;
- поручать надзор за печами детям;
- оставлять без надзора детей в помещении, где топится печь;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- перекаливать печи;
- размещать стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другие горючие материалы на расстоянии менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - менее 1,25 метра;
- выгребаемые из топок золу и шлак выбрасывать вблизи строений.

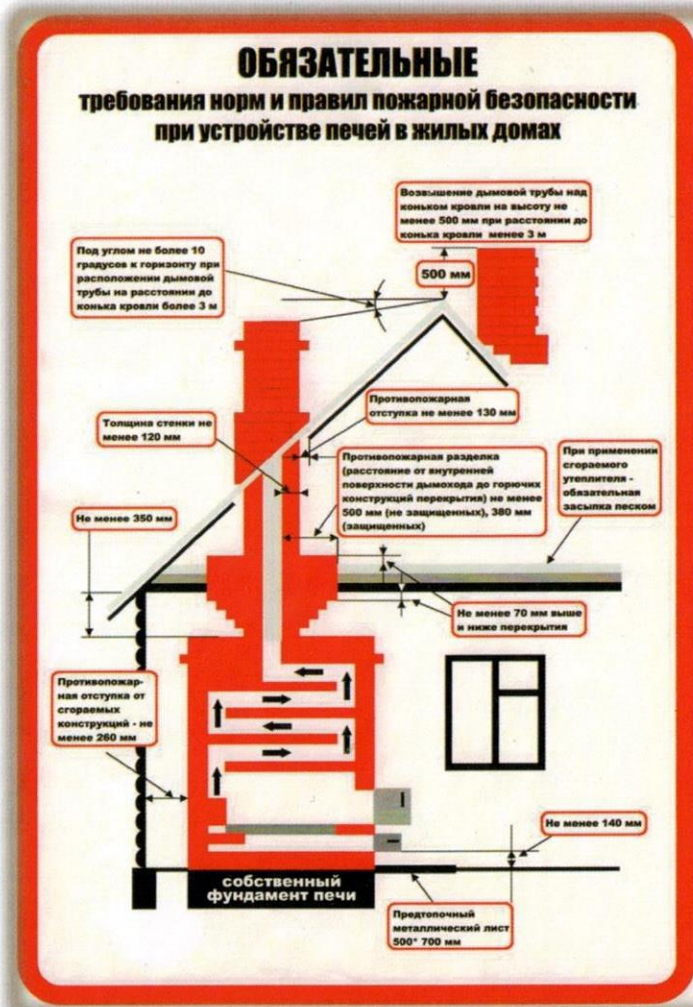

При пожаре звоните по телефону 01,112